

המעבדה לחומרי בניין

## מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 9111200469  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי התזמנה

שם המזמין : איטונג בע"מ

מענו : דרך אם המושבות 94 קרית אריה פתח תקוה

תאריך ההזמנה : 14/04/11

## תאור המוצר

דוגמת מחיצה עשויה איטונג טק בעובי 10 ס"מ.

## פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 10/04/11

הדוגמה נבחרה ע"י בא כח : המזמין

מקום הנטילה : לא נמסר ע"י חלקוח

## מהות הבדיקה

1) עמידות באש של אלמנטי בניין לפי ת"י 931 חלק 1.1 יוני 1997 :

2) "עמידות אש של אלמנטי בניין : שיטות בדיקה". (בדיקה ללא עומס)

תעודה זו מכילה 25 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
--	--

## א. סיכום

1) עמידות האש של הקיר הנייל נקבעה כדלקמן :  
איבוד יציבות : 181 דקות (תום הניסוי)  
איבוד שלמות : 181 דקות (תום הניסוי)  
איבוד כושר בידוד : 181 דקות (תום הניסוי)  
2) עמידות האש של הדוגמא נקבעה ל- 181 דקות .

(פרטים ראה בגוף התעודה)


מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : מהנדס ריכרדו גורה MSc  
תפקידו : ראש ענף אש

שם החותם : סג"י מלחוב  
תפקידו : מהנדס בחקר

18/05/2011

# פרט מחיצת איטונג טק בעובי 10 ס"מ לבדיקת עמידות באש 04.2011

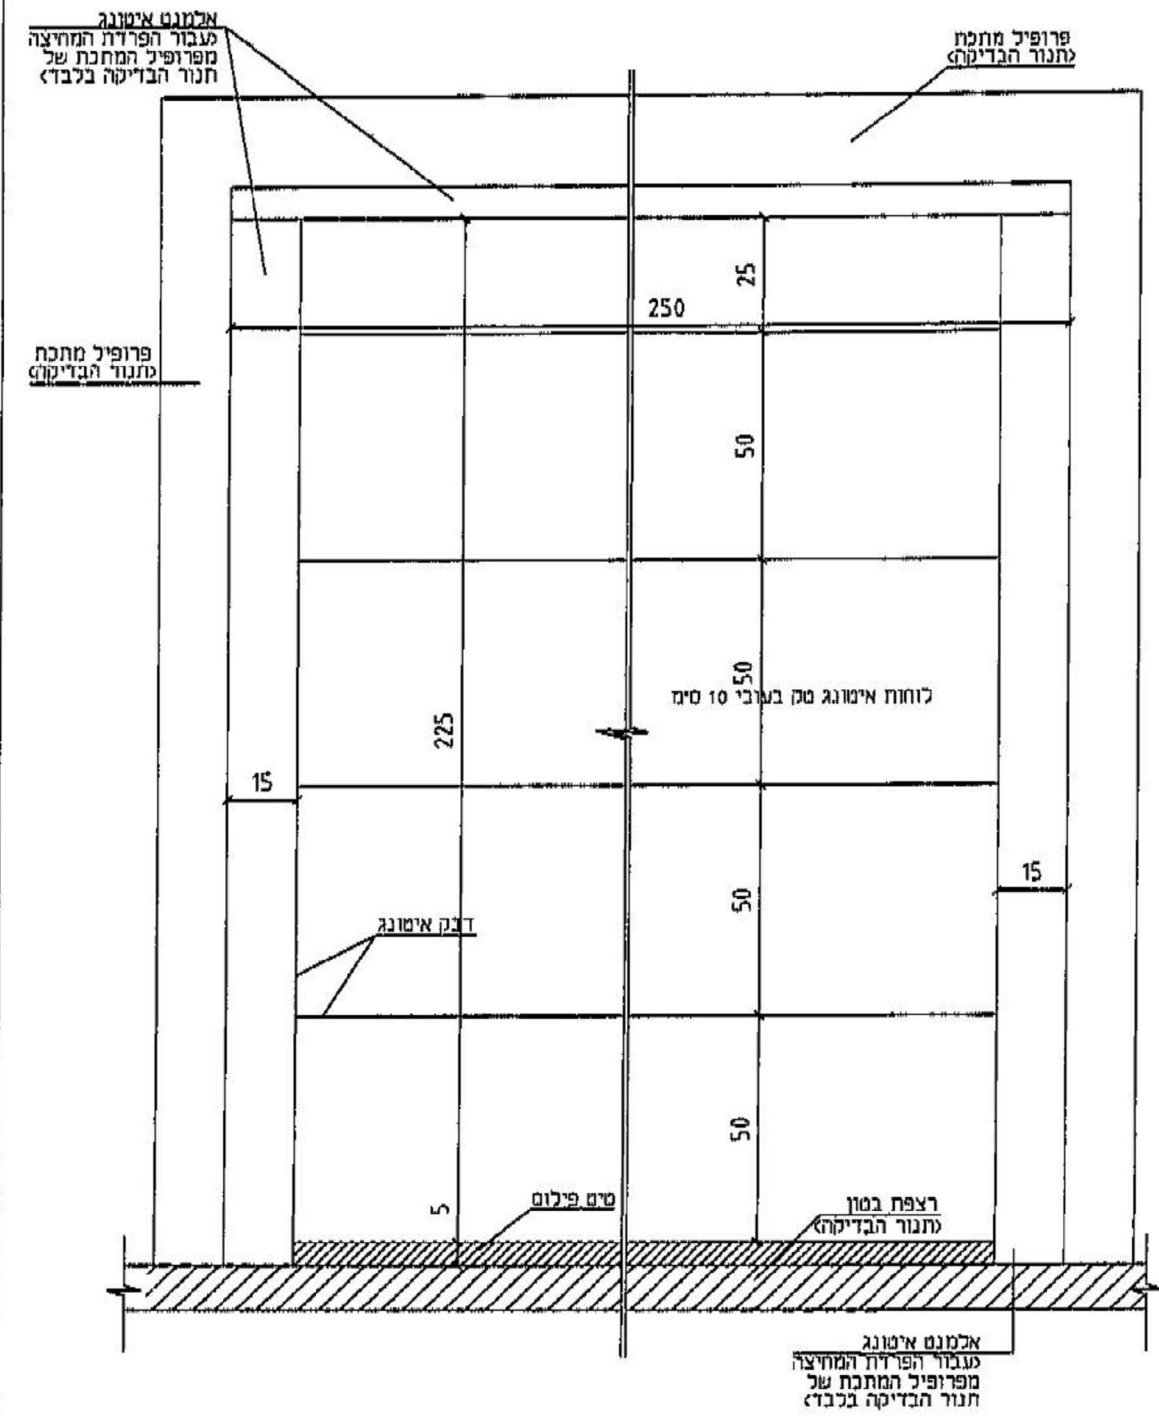


כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה, הניתנת על פי מיטב הידע שבדשותנו וניסיונו הרב. כיוון שישנם העבודה אינו כשליסטנו, אחריות חברת איטונג מוגבלת לטיב איכות המוצר לפי ת"י 268, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. באתר האינטרנט [www.ytong.co.il](http://www.ytong.co.il) על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

**איטונג בע"מ**

9111 200469      אצ"פ > א"מ ס"מ      ק"מ ס"מ י"ג ו"מ 25 ס"מ

פרט מחיצת איטונג טק בעובי 10 ס"מ לבדיקת עמידות באש  
04.2011

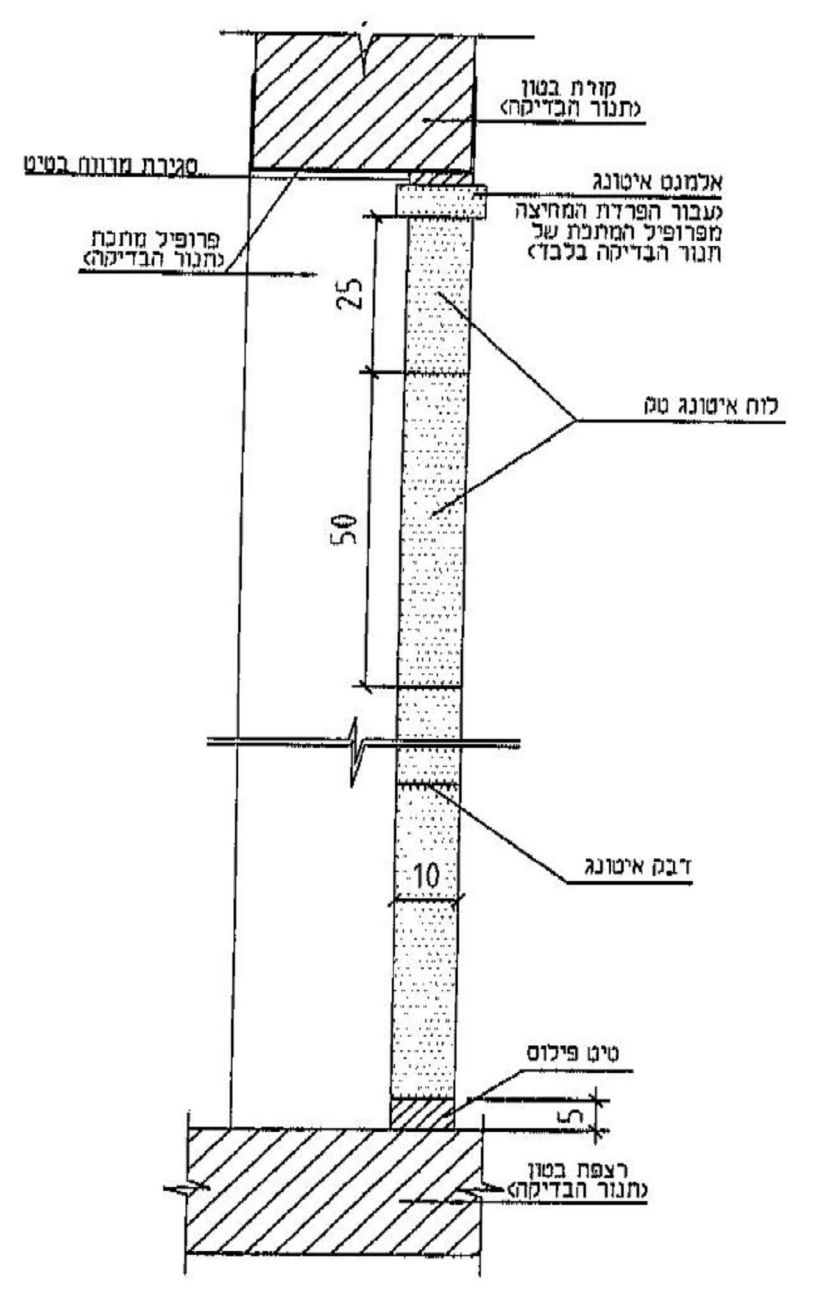

כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה. הניתנת על פי מיטב הידע שבשרשותנו וניסיוננו הרב. כיוון שישנם העבודה אינו בשליטתנו. אחריית חברת איטונג מוגבלת לטיב ואיכות המוצר לפי ח"י 268. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנחונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. באח"י האינטרנט [www.ytong.co.il](http://www.ytong.co.il) על המבצע לבדוק החמשה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

**איטונג בט"מ**

9111 200 469 א/על - 137 יקית: 6

9/2 ל"א 5 מלן 25 ס"מ



תעודת בדיקה מס' 9111200469

דף מס' 25 מתוך 25

תמצית ממצאי הבדיקה

תצפיות ותופעות שחובחנו	הזמן מתחילת הבדיקות (דקות)
אין תופעות חריגות.	160
אין תופעות חריגות.	120
אין תופעות חריגות.	150
תום הניסוי.	181

תל - אביב/ 18/05/2011